

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ:

- Θ. Πρ = ΘΕΣΗ ΘΕΩΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ.
- ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΙΧΗΣΗΣ.
- ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΑΡΚΕ.
- ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ.
- ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ.
- ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ (ΟΧΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ).
- ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ:

- ΘΕΣΕΙΣ Η.Υ. ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
2 No 13A ΔΙΠΛΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ 1No RJ45
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 100X50χιλ. 3-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΥΨΟΣ 90εκ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ.
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΟΝΤΑΙ 3No ΔΙΠΛΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, 1No ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ
RJ45, ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ 100X50χιλ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 2 No (14PIN) ΠΡΙΖΕΣ VGA ΜΕ
ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΙΖΕΣ).
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑ).
- 20A ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΥ.
- 13A ΔΙΠΛΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ.
- ΩΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ-IMPULSE RELAYS 24V (Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ)
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ 300 LUX -2X58W ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ / ΧΩΝΕΥΤΑ 4X18W
ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ.
- ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.
- 1 No 13A ΔΙΠΛΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ 1No ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(ΠΡΟΝΟΙΑ) ΣΕ ΥΨΟΣ 170εκ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BURGLAR ALARM) ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ PIR.
- ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΕΙΑ "NEON".
- ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (ΥΨΟΣ<220εκ.). ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ RCD'S 30A/30mA.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ:

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ


ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ –
ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΑΠΟΘΗΚΗ


ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100 / 1:50	ΑΡΧ.ΜΕΛΕΤΗ: Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ: Κ. ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	ΕΛΕΓΧΟΣ:	ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ: 4.3.5

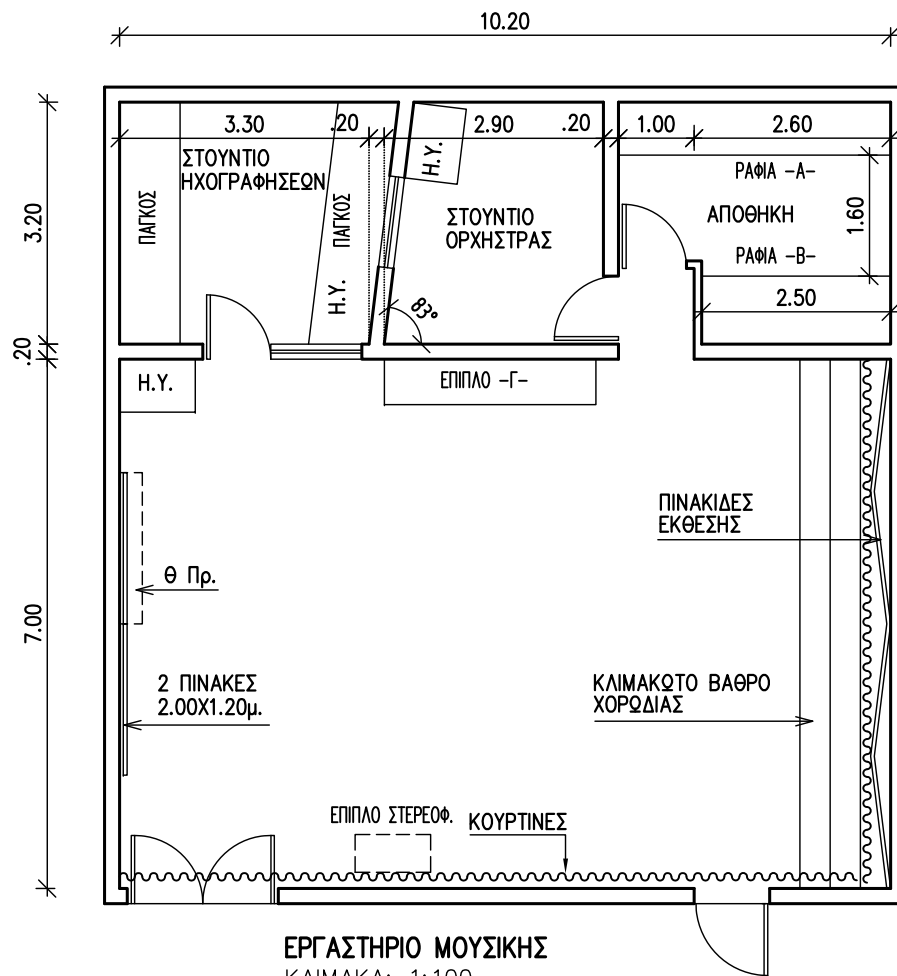


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100

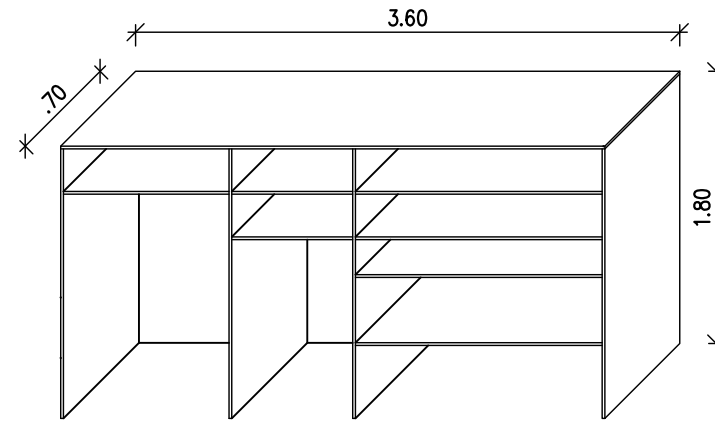


ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΡΑΦΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ -Α-
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

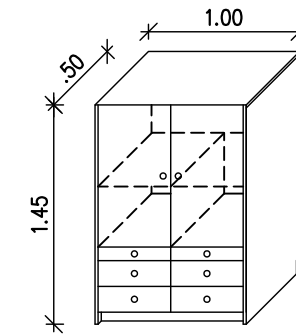


ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟΥ ΓΙΑ
ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

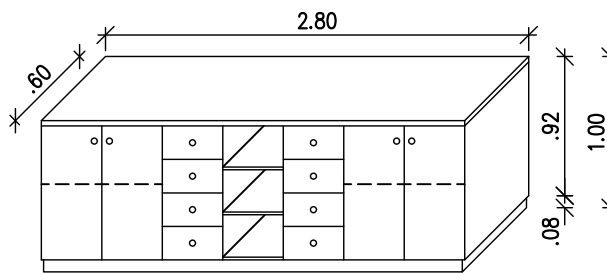


ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ -Γ-
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

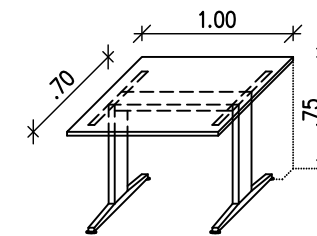

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η.Υ.
(1 ΘΕΣΗΣ)
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

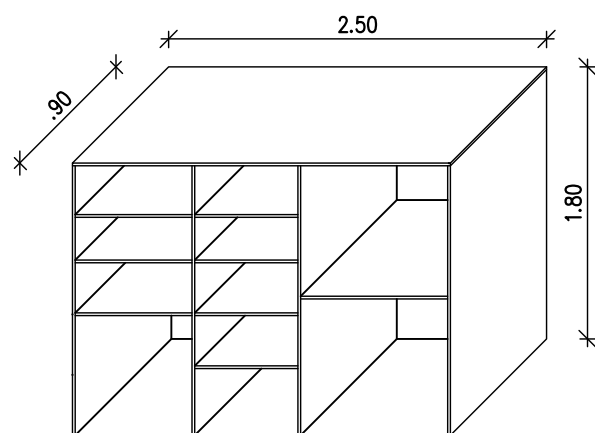

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΡΑΦΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ -Β-
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

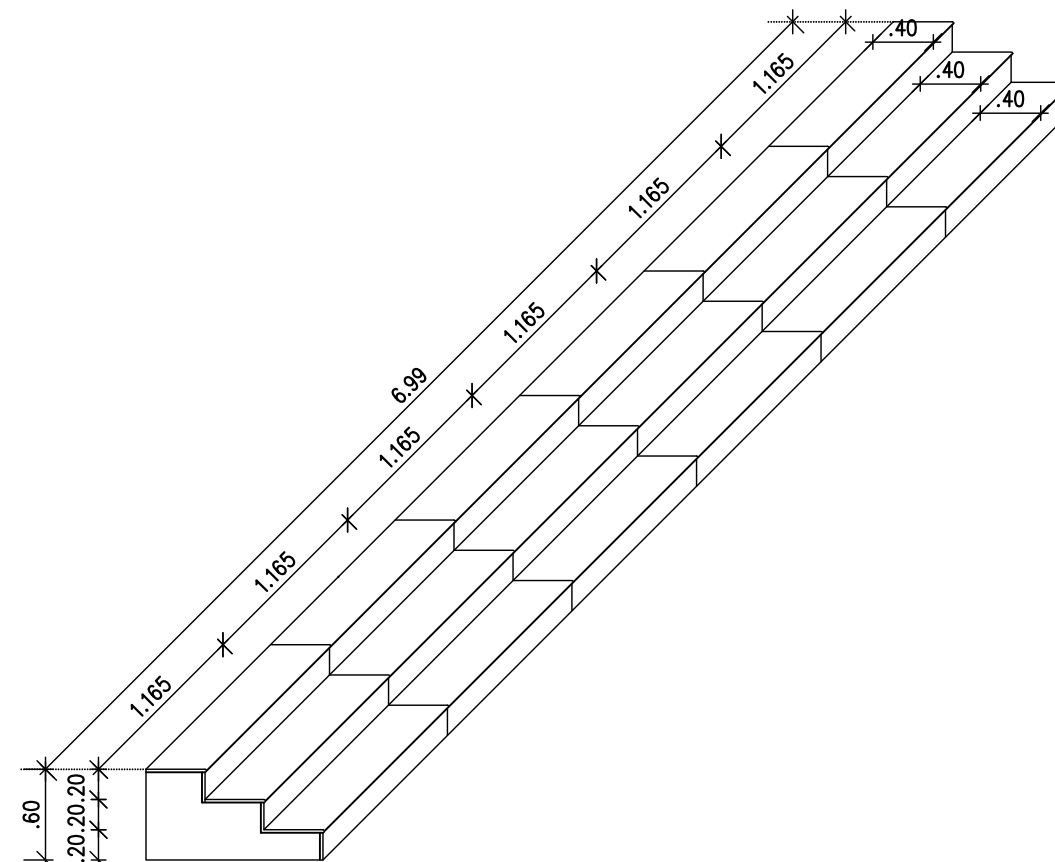

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΩΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50